

レストラン

スロープ 15



スロープ 9

スロープ 11

L-2S-5

特電

特電

特別電源  単相3線175A
 三相3線125A
床下電源  単相3線20A
 100V20Aコンセント1口
 * 床下電源の単相3線20Aはグループごとで
 total 75Aまで
 * 201-208の番号は床下单3電源のブレーカ番号
 その他数字も各ブレーカ番号

L-2S-4

102

(total 20A)

(total 20A)

L-2Y-4



102

スロープ 10

スロープ 12

スロープ 16

山下側クルーズデッキ

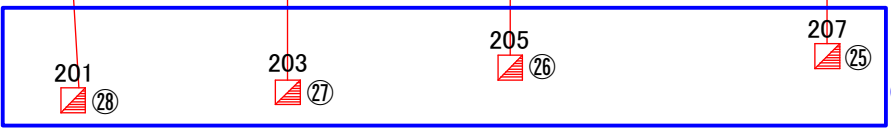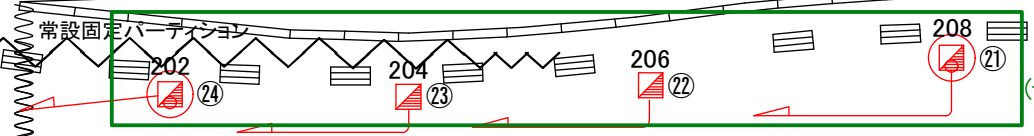

GP_A
(total 75A)


GP_B
(total 75A)

GP_A
(total 75A)


GP_B
(total 75A)

GP_A
(total 75A)

GP_B
(total 75A)

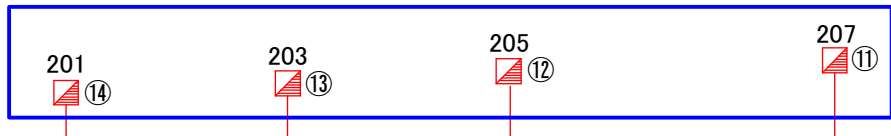


GP_B
(total 75A)

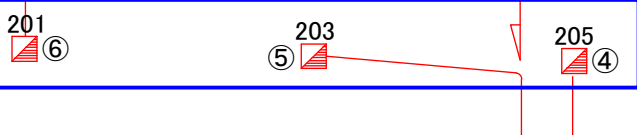

GP_B
(total 75A)

GP_B
(total 75A)

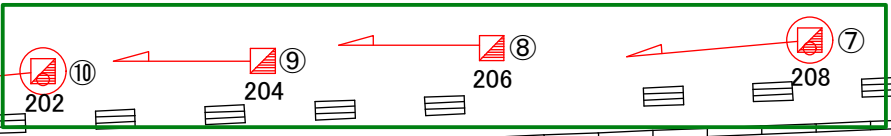

GP_A
(total 75A)

GP_A
(total 75A)


GP_B
(total 75A)

GP_A
(total 75A)

GP_B
(total 75A)


150 A (15A x 10口タップ出し)

各諸室電源 コンセント3ヶ所 1部屋1500Wまで



ELV

105



L-2Y-5